


## Stappenplan effect op jouw voorraad

Dit stappenplan omschrijft hoe de Excel 'Impact BENG-2 op labelverschuivingen' gevuld kan worden vanuit Vabi Assets Energie. Vanaf versie 6.5 wordt de indicatieve BENG-2 score getoond die nodig is bij het vullen van de Excel.

Stap 1. Druk in het woningenscherf op de rechtermuisknop en klik op 'Selecteer kolommen'



Stap 2: Selecteer de volgende kolommen:

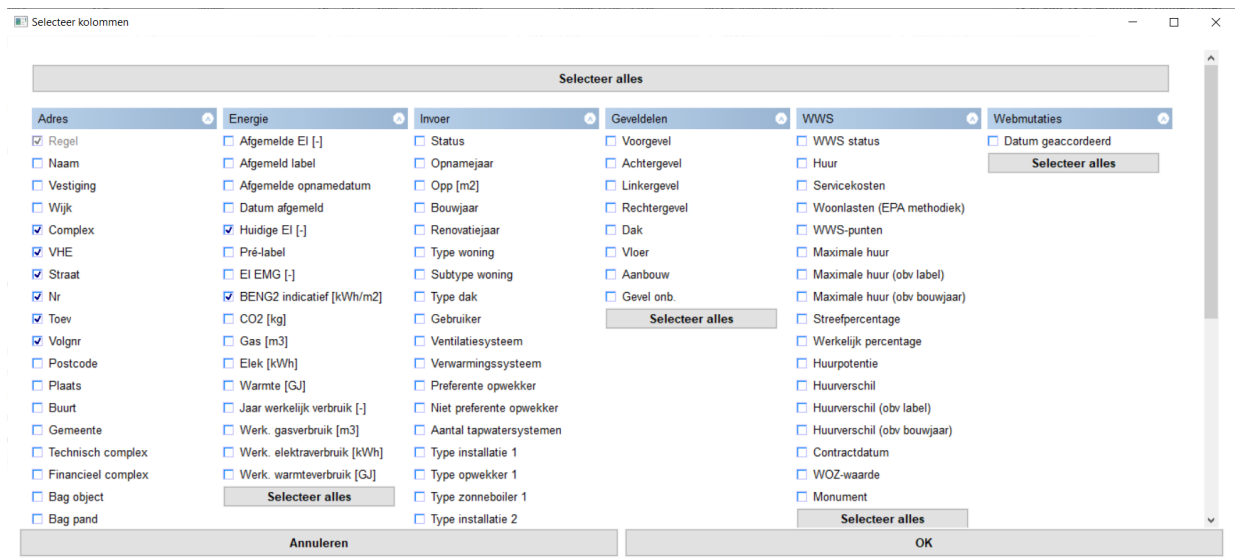

- a. Adres
  - i. Complex
  - ii. VHE
  - iii. Straat
  - iv. Nr
  - v. Toev
  - vi. Volgnr



- b. Energie
  - i. Huidige EI [-]
  - ii. BENG2 indicatief [kWh/m2]

Opmerking: voor het eigen overzicht is het mogelijk om extra kolommen te exporteren.

Stap 3: Klik rechtsonder op exporteer naar MS Excel/CSV (.csv is sneller)



Stap 4: Open het exportbestand

Stap 5: Kopieer de data naar het tabblad 'woninglijst'

Stap 6: De resultaten worden getoond in het tabblad 'Grafieken en tabellen'

Voor de resultaten wordt de huidige EI gebruikt. Mochten er vreemde (hoge/lage) waarden tussen zitten kan het zijn dat dit komt door de data die achter de huidige EI zit. Het kan handig zijn deze eruit te filteren.

Heb je nog vragen over het gebruik van deze Excel of over Vabi Assets Energie? Neem dan contact op met onze service & supportafdeling.

#### SERVICE DESK



015 - 21 33 174



assets@vabi.nl